

**Zásobník RBC 750**

**Základná charakteristika**

Použitie	Zásobník s integrovaným smaltovaným výmenníkom tepla sa používa na prípravu ohriatej pitnej vody. Dodáva sa s odnímateľnou izoláciou a horčíkovou anódou, ktorá chráni vnútorné povrchy zásobníka pred koróziou. Voliteľne je možné namiesto horčíkovej anódy nainštalovať elektronickú anódu, objednávací kód nájdete v tabuľke príslušenstva. V prípade potreby je možné do nádrže nainštalovať elektrické ohrevné teleso.
Pracovná kvapalina	voda (zásobník) - voda, zmes vody a glykolu (max. 1:1), zmes vody a glycerínu (max. 2:1) (výmenník)
Kód	4037

**Energetické parametre (podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 812/2013)**

Trieda energetickej účinnosti	neudáva sa
Statická strata	113 W
Úžitkový objem	748 l

**Technické údaje**

Celkový objem zásobníka ohriatej pitnej vody	767 l
Objem kvapaliny v zásobníku ohriatej pitnej vody	748 l
Objem výmenníka tepla	19,0 l
Plocha výmenníka tepla	3,4 m <sup>2</sup>
Maximálna pracovná teplota v zásobníku	95 °C
Maximálna pracovná teplota vo výmenníku tepla	110 °C
Maximálny pracovný tlak v zásobníku	10 bar
Maximálny pracovný tlak vo výmenníku tepla	10 bar
Priemer zásobníka	790 mm
Priemer zásobníka s izoláciou	950 mm
Celková výška zásobníka	1870 mm
Sklopná výška	2100 mm
Hmotnosť prázdneho zásobníka	240 kg

**Príprava ohriatej pitnej vody z 10 °C na 45 °C pri vstupnej teplote vykurovacej vody 60 °C**

Výkon výmenníka tepla	54 kW, (1340 l/h)
-----------------------	-------------------

**Materiály**

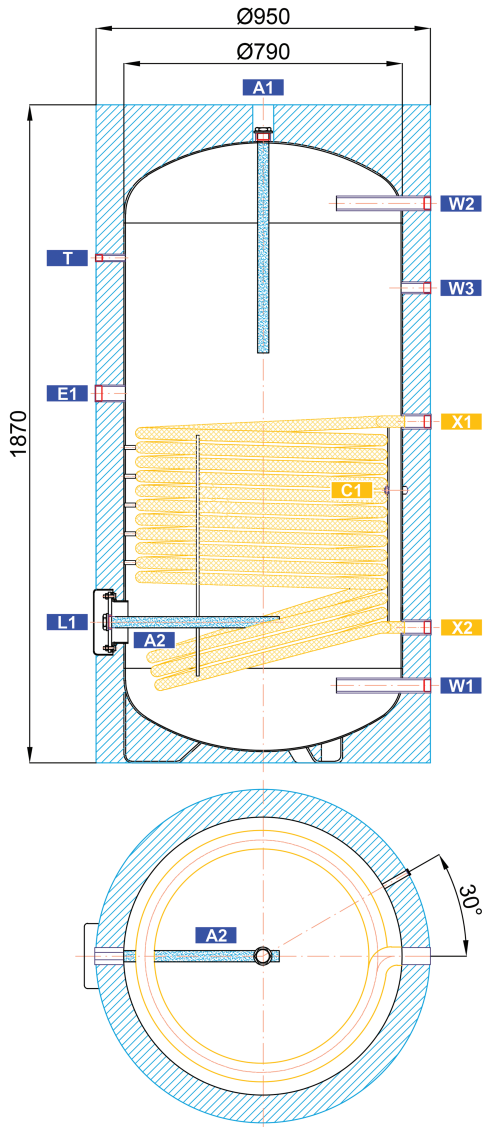
Materiál zásobníka	S235JR, vnútorný povrch smalt (DIN 4753-3)
Materiál výmenníka	S235JR+N, vonkajší povrch smalt (DIN 4753-3)
Izolácia zásobníka	PU pena (tvrdá)
Vonkajší povrch izolácie	PVC

**Príslušenstvo**

Elektrické ohrevné teleso	typy ETT-A, D2, M, N, R, S, F2, P, U
Maximálna dĺžka ohrevného telesa pre hrdlo E1 / prírubu	815 mm / 635 mm
Elektronická anóda	kód 17369
Elektronická anóda s prírubou pre vykurovacie teleso	kód 17433

**Náhradné diely (horčíkové anódové tyče)**

Horčíková anóda (A1)	kód 464
Horčíková anóda (A2)	kód 448
Mg anódová tyč - reťazový typ	kód 13112

**Zásobník RBC 750**
**Rozmery**

**PRIPOJENIE**

poz.	popis	pripojenie	výška [mm]
<b>Príprava ohriatej pitnej vody</b>			
W1	Studená voda	G 5/4" F	220
W2	Ohriata pitná voda	G 5/4" F	1590
W3	Cirkulácia	G 1" F	1350
<b>Doplňkový zdroj tepla</b>			
E1	Elektrické ohrevné teleso	G 6/4" F	1050
<b>Regulácia a zabezpečenie</b>			
C1	Teplotný snímač	G 1/2" F	775
T	Teplomer	G 1/2" F	1430
<b>Zdroje tepla</b>			
X1	Prívod od zdroja tepla	G 5/4" F	970
X2	Vrátenie do zdroja tepla	G 5/4" F	385
<b>Ostatné</b>			
L1	Príruba	8 x M10	400
A1	Horčiková anódová tyč	G 5/4" F	1790
A2	Horčiková anódová tyč	G 5/4" F	400

## Zásobník RBC 750

Graf poklesu tlaku

